


Nota:

A localização dos hidrantes de atender ao artº 55º do Decreto Regulamentar Nº 23/95, de 23 de Agosto

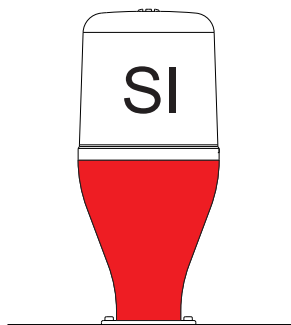

PN (kg/Cm2)	Ø (mm)			
		H	L	L'
6	90 e 100	0.15	Largura disponível entre juntas O maciço deverá ser betonado à largura da vala	
	125 e 150	0.20		
9	90 e 100	0.20		
	125 e 150	0.30		
12	90 e 100	0.25		
	125 e 150	0.40		

ESPECIFICAÇÕES:

- Corpo superior em ferro fundido GG25;
- Corpo inferior em ferro fundido GG25;
- Tampa em fibra de vidro;
- Veio em aço inox;
- Obturador em ferro fundido GG25, sobremoldado e vulcanizado em elastómero EPDM;
- Diâmetro nominal de admissão - 100mm;
- Flanges DIN 2533;
- Tomadas de água em número 3 (2 Ø 52mm e 1 Ø 75mm)